


Предприятие
ЧАО «Запорожогнеупор»
АЦ ПВИ

ВЕДОМОСТЬ №
дефектов оборудования
Ремонт электродвигателя
АОЗ - 355 S8-УЗ 132кВт. 730 об/мин.

Б75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37

«Утверждаю»
Главный энергетик
Печенкин М.В.

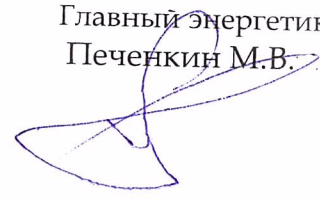

Шифр затрат _____
Инвентарный № _____


Перечень ремонтных работ	Ед. изм.	Ко л-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во
1. Разборка электродвигателя	Шт.	1			
2. Демонтаж секций горевшей обмотки статора	Шт.	72			
3. Чистка пазов статора	Шт.	72			
4. Изготовление пазовой изоляции	Шт.	72	Синтофлекс 0,25мм	Кг.	3,5
5. Установка пазовой изоляции	Шт.	72			
6. Изготовление межслойной изоляции	Шт.	72	Синтофлекс 0,25мм	Кг.	1,5
7. Установка межслойной изоляции	Шт.	72			
8. Изготовление (ремонт) секций обмотки статора	Шт.	72	Шина медная 3,0 x 1,2 мм	Кг.	88,0
9. Сборка (пайка) схемы обмотки статора	Шт.	72	Медь фосфористая	Кг.	2,0
10. Увязка лобовых частей обмотки статора электродвигателя	Шт.	2	Лента тафтяная (стеклолента)	М.	100,0
11. Пропитка обмотки статора	Шт.	1	Лак пропиточный	Кг.	8,0
12. Сушка статора электродвигателя	Шт.	1			
13. Замена подшипников ротора электродвигателя	Шт.	2	Подшипники 180320	Шт.	2,0
14. Сборка электродвигателя	Шт.	1			
15. Испытания электродвигателя					

Зам. начальника цеха
по оборудованию



Ефименко В.Г.

Начальник ремонтного цеха
(исполнитель)



Лаптев А.А.